습 식 유 수 검 지 장 치

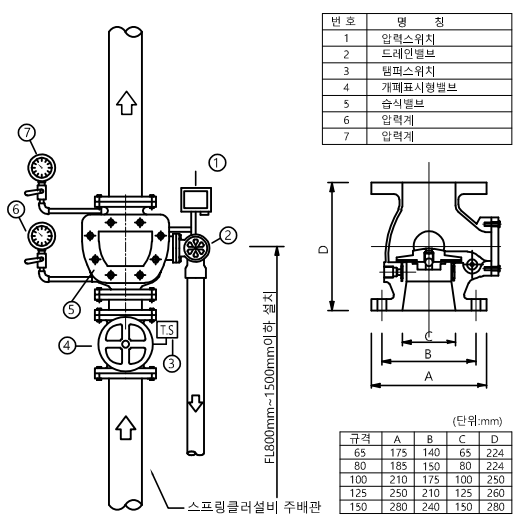

번 호	명 칭
1	압력스위치
2	드레인밸브
3	탬퍼스위치
4	개폐표시형밸브
5	습식밸브
6	압력계
7	압력계

(단위:mm)

규격	A	B	C	D
65	175	140	65	224
80	185	150	80	224
100	210	175	100	250
125	250	210	125	260
150	280	240	150	280

상하향식 스프링클러 배관 설치 상세도

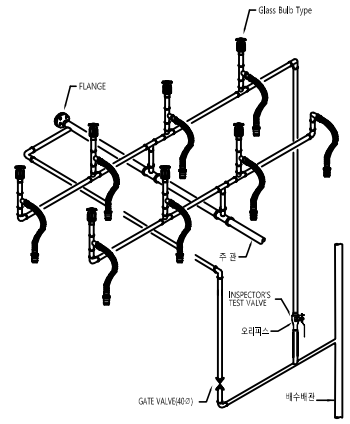

주 기

1. 일반 기계실 및 사무실 등의 상온에 설치되는 헤드는 68℃용 헤드를 사용하고 보일러가 설치되는 기계실등의 장소에는 93℃용의 헤드를 사용할 것.
2. 덕트의 크기가 1200mm 이상 또는 살수반경 장애시 그 하부에 스프링클러헤드를 설치할 것.

상향식 스프링클러 배관 설치 상세도

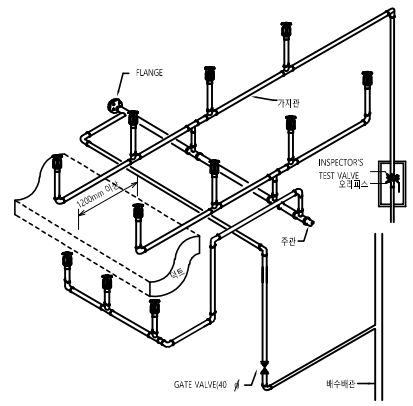

주 기

1. 일반 기계실 및 사무실 등의 상온에 설치되는 헤드는 68℃용 헤드를 사용하고 보일러가 설치되는 기계실등의 장소에는 93℃용의 헤드를 사용할 것.
2. 덕트의 크기가 1200mm 이상 또는 살수반경 장애시 그 하부에 스프링클러헤드를 설치할 것.

하향식 스프링클러 배관 설치 상세도

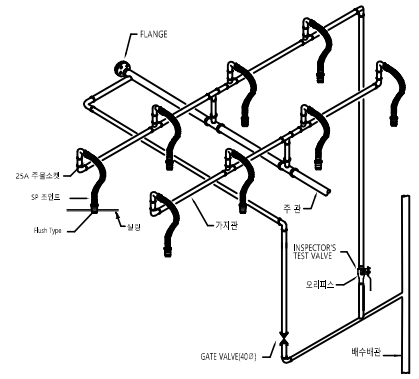

주 기

1. 반자가 있는 장소에 설치되는 헤드는 72℃용 헤드를 사용하고 회기 등을 취급하는 장소에는 105℃용 헤드를 사용할 것.

습 식 유 수 검 지 장 치

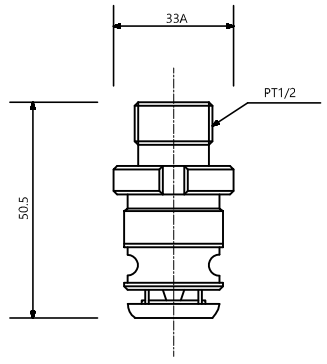

접합부 나사규격	P T 15A (1/2")
구경(orifice size)	Φ11.5mm
시 험 압 력	2.5 Mpa
방 수 량	80ℓ/min - 0.1Mpa
작 동 온 도	72℃
최고사용주의온도	39℃
온도 표시 색상	니켈 - 크롬 도금

폐 쇄 하 향 형 헤 드 (Flush type)

상하향식 스프링클러 배관 설치 상세도

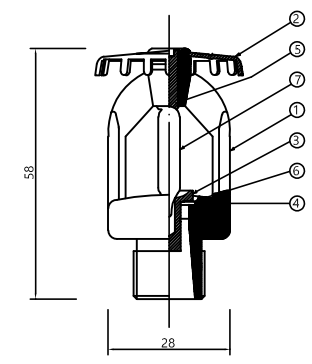

NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	SPECILFICATION	REAMAK
1	FRAME	C3771BE	1	Ni - Cr Plating	
2	DEFLECTOR	C2680	1	Ni - Cr Plating	
3	HOLDER	C3604BD	1	Ni - Cr Plating	
4	SPRING	Be - Ni	1		
5	SCREW	C3604BE	1	Ni - Cr Plating	
6	GASKET	TEFLON	2		
7	GLASS BULB		1		

폐 쇄 상 향 형 헤 드 (Upright type)

수 격 방 지 기

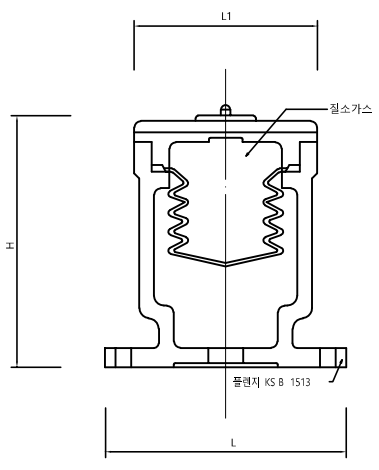

(단위:mm)

크 기	40	50	65	80	100	125	150
H	177	177	177	235	235	235	263
L	140	155	175	185	210	250	280
L1	146	146	146	174	174	174	254

소방기기 상세도

축척:A1(1/NONE), A3(1/NONE)

(주) 정 평 이 앤 씨
일반소방시설 설계업 (전기,기계)
면 허 번 호 제 2023-01-00025 호
인 천 광 역 시 계 양 구 장제로 851, 5층
TEL : (032)547-7119, FAX : (032)548-7119
소방설비기사(전기,기계) 정 은 상
대 표 이 사 김 경 진

PROJECT TITLE

세종문화회관

http: // www.sejongpac.or.kr

세종문화회관
시설현황도

NOTES



ARCHITECTS

CONSULTANTS

STRUCTURAL

MECHANICAL

ELECTRICAL

CIVIL

REVISION

REV.NO	DESCRIPTION	DATE

APPROVED BY

REVIEWED BY

CHECKED BY

DRAWN BY

SCALE A3: 1/NONE

DRAWING TITLE

소방기기 상세도

DRAWING NO. F - 014

SHEET NO.

DATE 2024.10